




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

В Удмуртской Республике вынесен приговор по делу о выбросе хлора на водоочистных сооружениях

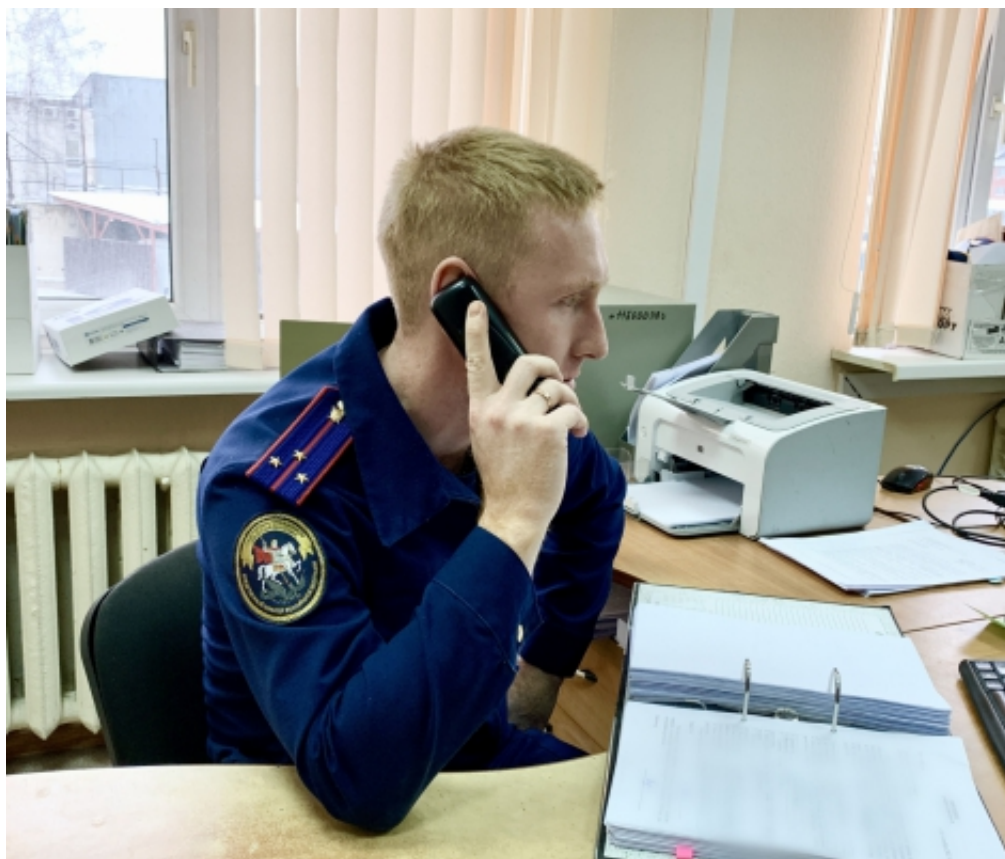

Собранные следственными органами СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении сотрудницы МУП г. Ижевска «Ижводоканал», признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Следствием и судом установлено, что осужденная работала начальником смены станции подготовки воды «Пруд-Ижевск» МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Исполняя свои трудовые обязанности, при организации технологического процесса на предприятии она допустила нарушения установленных правил, регламентирующих порядок использования опасного химического вещества - хлора. В частности, осужденная с нарушением правил безопасности по обращению с химическим опасным веществом - хлором, приняла контейнер, на который на



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

предприятию не имелось средства для ликвидации аварии. В результате допущенных нарушений 2 июля 2021 года на предприятии произошёл выброс хлора в атмосферу, что создало угрозу причинения существенного вреда здоровью жителей г. Ижевска.

В рамках расследования уголовного дела произведён осмотр места происшествия, изъята и изучена документация, представляющая интерес для следствия. Допрошены сотрудники и лица из числа руководящего состава муниципального предприятия, а также представители организации, где производилось заполнение контейнера хлором. Проведён ряд сложных экспертиз, в том числе санитарно-эпидемиологическая, комплексная организационно-строительная и организационно-техническая.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

19 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/1675479>